



Zemní práce provádět dle ČSN 73 3050. Souběh a křížení vedení viz ČSN 73 6005.

Obsyp a podsyp potrubí upravit dle skutečného
podloží a dle technického návodu výrobce trub

Uložení v komunikaci

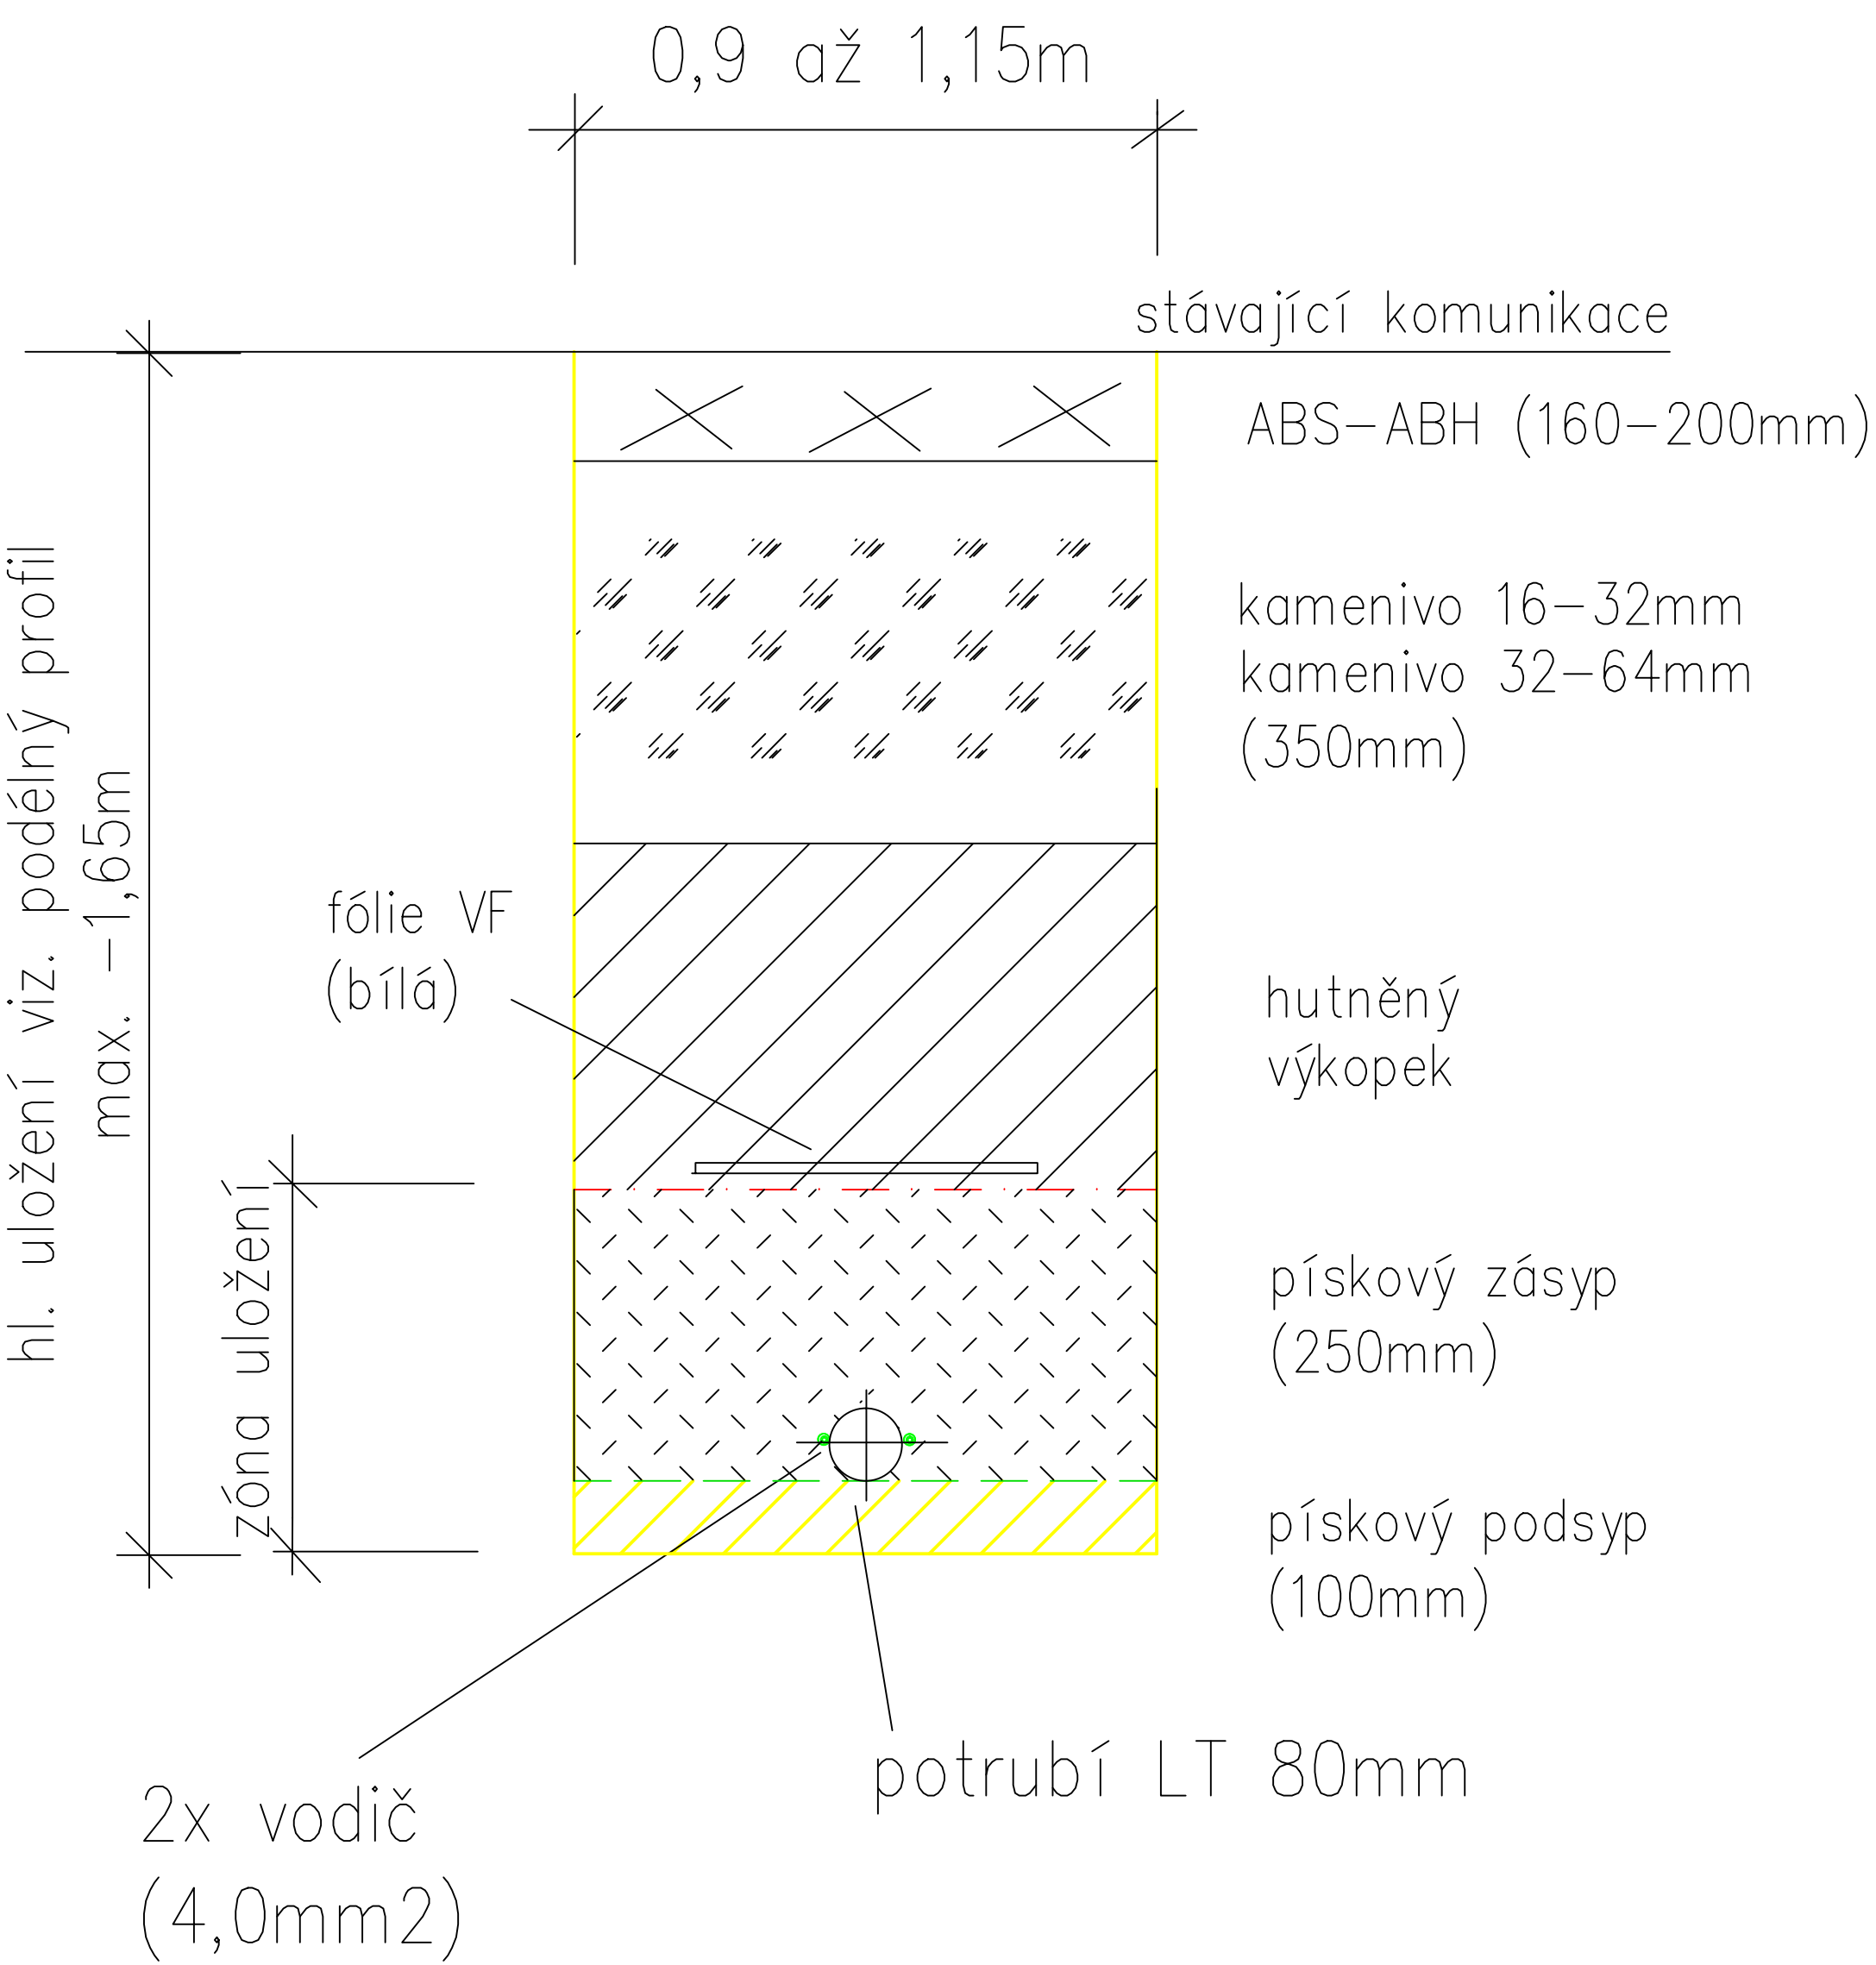

Uložení v rostlém terénu

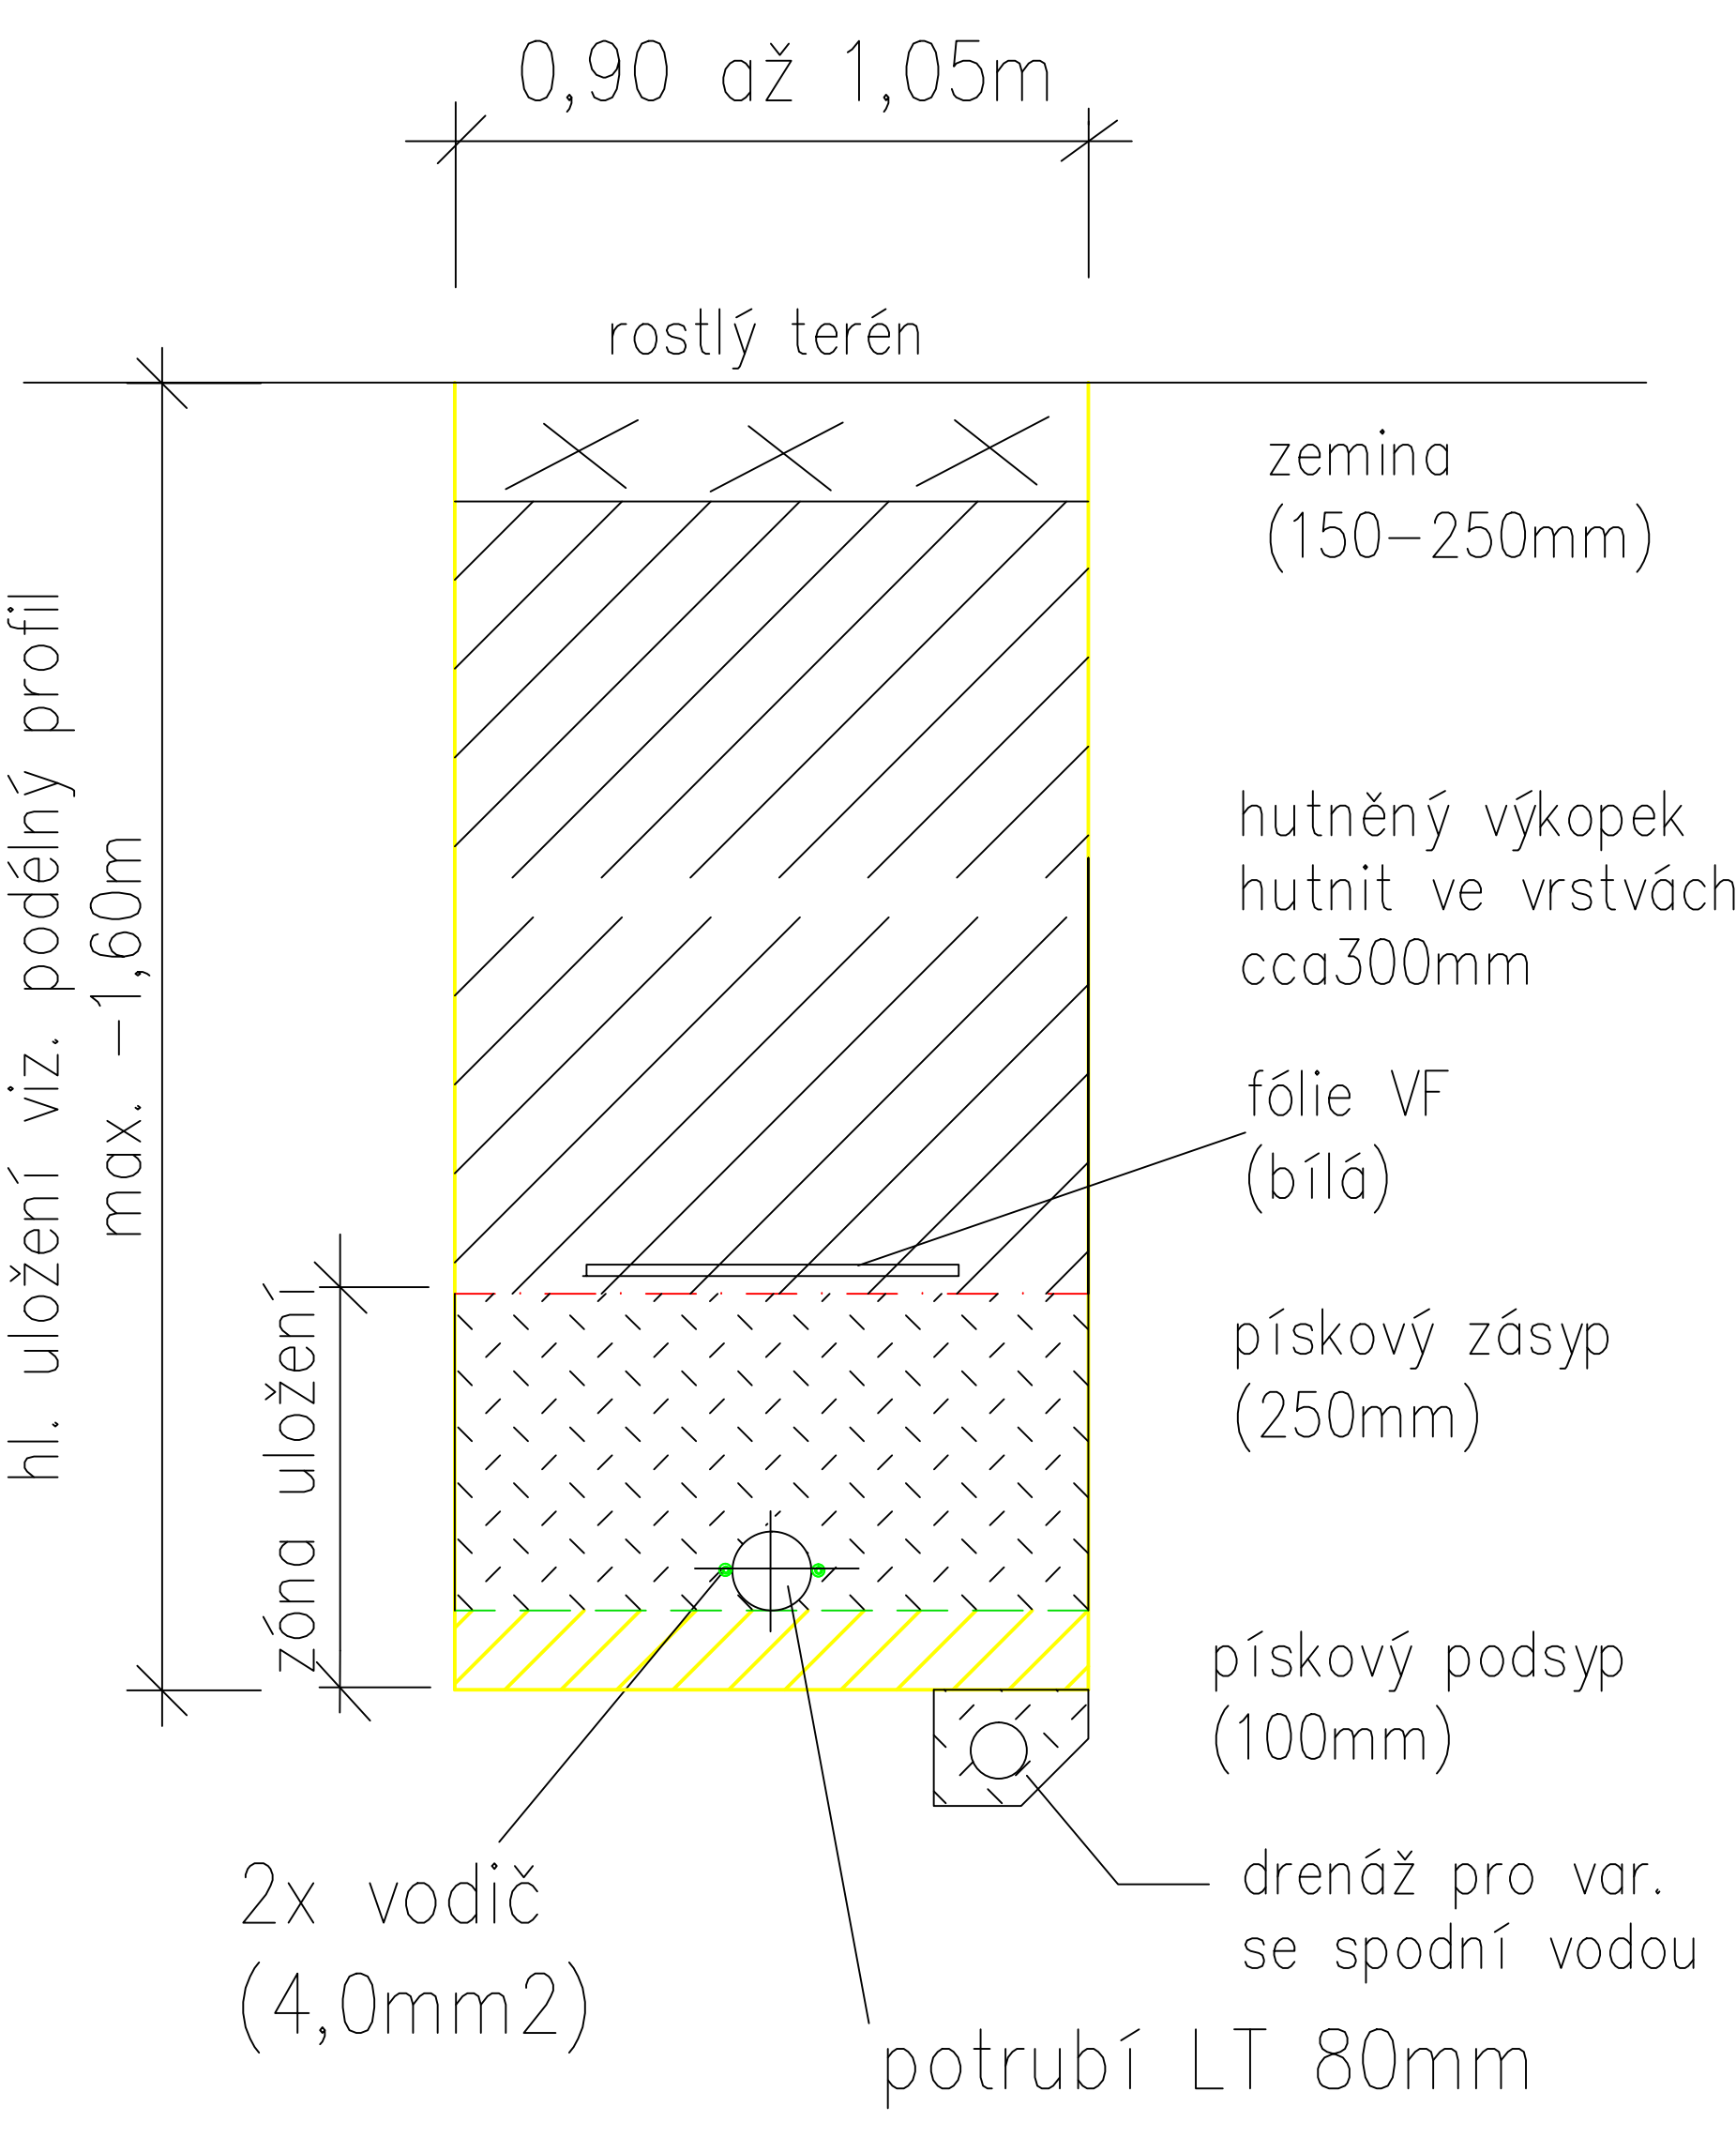

PROJEKTANT:	PROJEKTANT-HIP:	SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 tel. 606 434 895 e-mail: sewaga@seznam.cz
KRAJ: Středočeský	STAV.ÚŘAD Mnichovo Hradiště	DATUM: VI/2017
INVESTOR: Obec Koryta, Koryta čp.5, 294 11 Loukov		STUPEŇ: Spojené řízení DÚR+VŘ
NÁZEV AKCE:		MĚŘÍTKO: ---
KORYTA-PŘELOŽKA VODOVODU U KAPLIČKY		ZAK. ČÍSLO: 15/17
		FORMÁT: A4
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:
PŘÍČNÝ ŘEZ-ULOŽENÍ POTRUBÍ		D.3 výkres č.6