


LEGENDA

- KABELOVÉ VEDENÍ VO - NAVRŽENÉ - PŘÍPOLOŽ
- STOŽÁR VO 8 m - NAVRŽENÝ
- STOŽÁR VO 5 m - NAVRŽENÝ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN ČEZ - STÁVAJÍCÍ

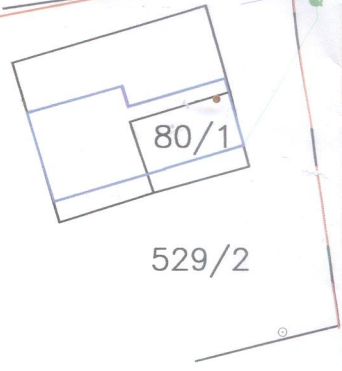

POZOR!!!
Trasy stávajících sítí jsou zakresleny dle podkladů provozovatelů.
Trasy jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno vytýčit a ověřit sondami.
Povinnost vytýčit podzemní inž. sítě platí obzvláště pro umístění stožárů VO.
Elektroinstalace - síť nn 3x230/400 V, AC, 50 Hz, třífázová, TN-C.
Ochrana před úrazem el.proudem při normálním provozu (živých částí) - dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 Z1- kryty přepážkami, izolací a polohou. Ochrana před úrazem el.proudem při poruše (neživých částí) do 1000 V - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými prvky do 5 s v síti TN-C.Vzhledem k tomu, že zařízení bude provozováno ve venkovním prostoru, je navržena doplňková ochrana ochranným pospojováním vodičem FeZn.

SNM MO
zastoupená Veronikou TOPKOVOU
Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
112685/2019 - 1150-002-PM4
Praha dne: 13.1.2020

Investor:				Obec Koryta Koryta čp.5 Koryta 294 11	
Odpovědný projektant:	Navrhl:	Kreslil:	Kontroloval:	Jiří PELANT ProReM-elektro Bož.Němcové 927 294 01 Bakov n.Jiz. mob. 602 254 685 e-mail: pelantjiri01@seznam.cz	
Jiří PELANT	Jiří PELANT	Jiří PELANT			
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:		
stavba:				KORYTA REKONSTRUKCE VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	
objekt:	SO.01 – KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			číslo zakázky:	012/18/410
obsah:	C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			stupeň dokumentace:	VYJÁDŘENÍ
				datum:	11/2019
				měřítko:	1: 720
				příloha číslo:	číslo paré: